

S.A. CALORIBEL N.V.  
Rue De Koninckstraat, 40  
Boite - Bus : 1-3  
1080 Bruxelles - Brussel  
Tél : 02/529.63.00  
caloribel@techem.be - www.caloribel.be

Betreft :	Gebouw :	86945	LEOPOLD II < VAN BREDERODE
	Code appartement :	500 009EE7 ERA	9000 GENT
	Appartement :		
Afrekening datum		24/05/2023	
Opname uitgevoerd op		31/03/2023	

Wij hebben het genoeg U uw afrekening te laten geworden.  
De door Caloribel behandelde persoonsgegevens van de bewoners, naar aanleiding van de opnames of de opstelling van de afrekeningen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke reglementering en instructies van de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking. Deze is , in de regel , ofwel de beheerder ( syndic) ofwel de eigenaar van het betreffend gebouw.

Met vriendelijke groeten,  
Techem Caloribel

077

## Uw kosten in procenten

EUR


Verwarmingskosten	513,11
Waterkosten	105,77
Factuur Caloribel	140,00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>758,88</b>

## Graaddagen




De graaddagen zijn een indicator van de klimatologische omstandigheden. Hou kouder, hou hoger de waarde.


## Opgenomen eenheden

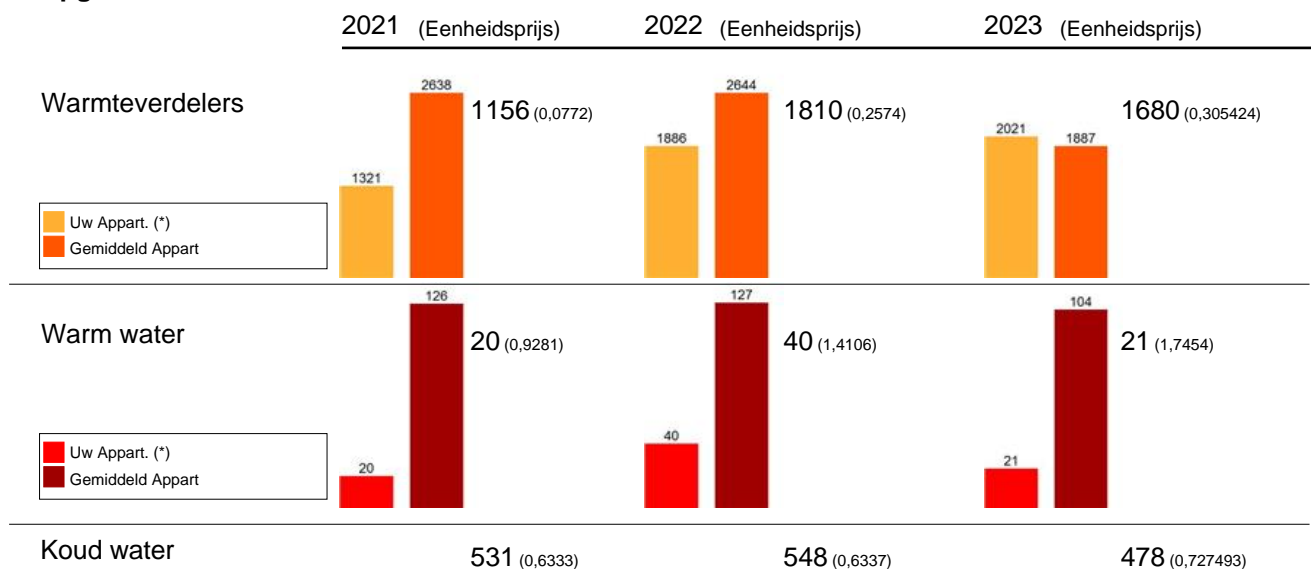(\*) Genormaliseerde waarde : [www.techem.be](http://www.techem.be) - info : [www.techem.com/mijnafrekening](http://www.techem.com/mijnafrekening)


## Evolutie van de verbruiken over 24 maanden

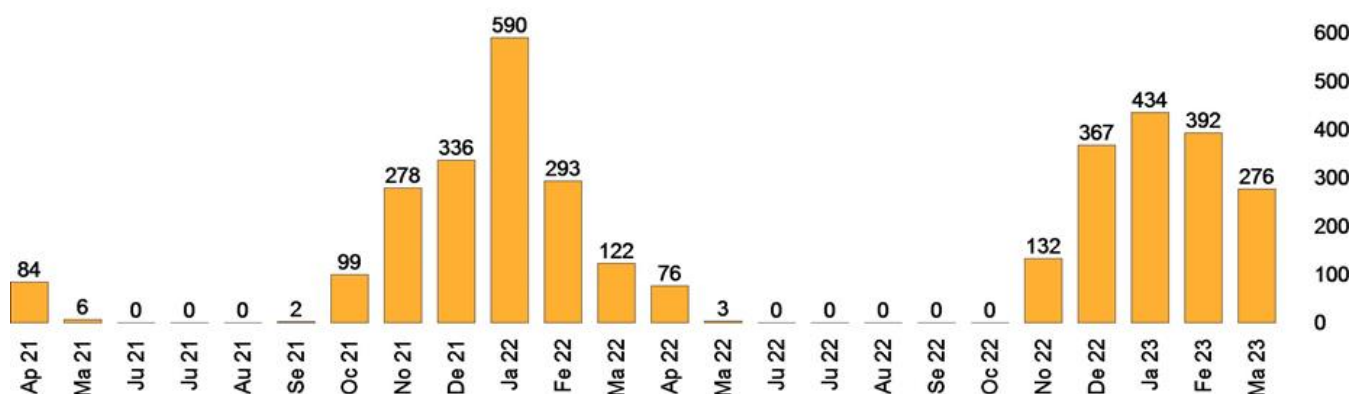


## Verwarmingskosten

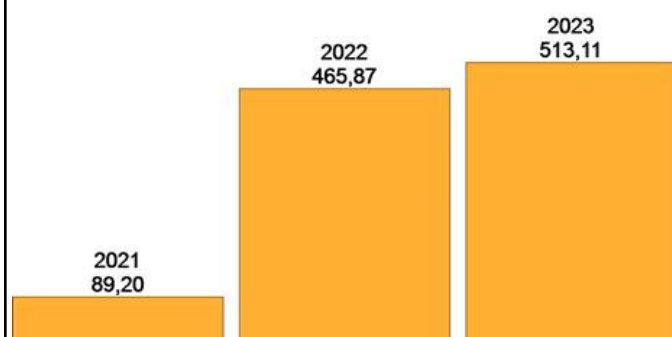


## Warmwaterkosten

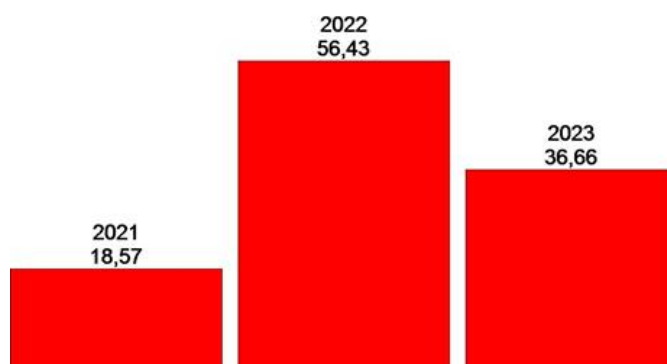

## Koudwaterkosten

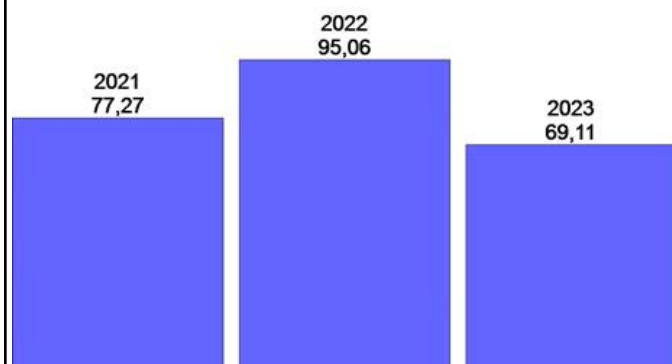

## Uitgaven

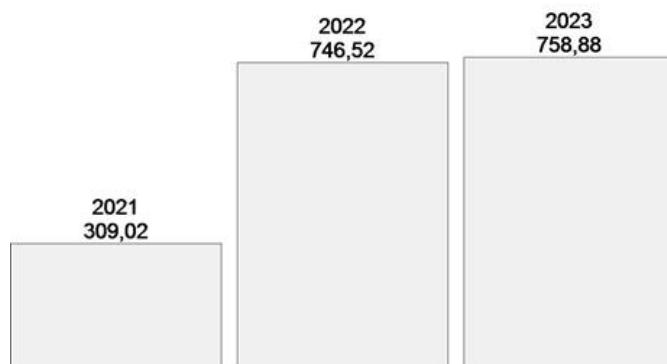

Datum Opname :	31/03/2023
Datum Afrekening :	24/05/2023
Verwarmingsperiode :	1/04/2022 31/03/2023

Code Gebouw :	86945
LEOPOLD II < VAN BREDERODE	
9000 GENT	
Appartement Nr	500
Code	500
Type	A
Identific	009EE7 ERA

Codificatie beheerder
Appartement:

## INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)zie keerzijde

Omschrijving	GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
--------------	--------	-----	-------------	-----

### 1. VERWARMINGSKOSTEN

Verbruikte eenheden	174.578,00		1.680,00	
Prijs per eenheid	0,305424		0,305424	
=> Waarde zonder vaste kosten		53.320,23		513,11
Totaal verwarming		53.320,23		513,11
<b>Totaal verwarmingskosten</b>		<b>53.320,23</b>		<b>513,11</b>

### 2. SANITAIR WATER

Aantal verbruikte hectoliters warm water	8.879,00		21,00	
prijs voor 1 hl warm water	1,7454		1,7454	
=> Waarde van het warm water		15.497,42		36,66
Aantal verbruikte hectoliters koud water	21.058,00		95,00	
Prijs voor 1 hl koud water	0,727493		0,727493	
=> Waarde van het koud water		15.319,55		69,11
<b>Totaal van de waterkosten</b>		<b>30.816,97</b>		<b>105,77</b>

### 3. FACTUUR TECHEM

Aantal warmteverdelers	370,00		4,00	
Eenheidsprijs	10,85		10,85	
=> Waarde van de opname van de verdelers		4.014,50		43,40
Aantal tussenopnames	10			
Eenheidsprijs	30,00			
=> Waarde van de tussenopnames		300,00		
Btw bedrag		906,05		9,11
Huurcontract van de koudwatertellers / aantal	174		2	
Eenheidsprijs	20,6184		20,6184	
Huurcontract van de warmwatertellers / aantal	171		2	
Eenheidsprijs	23,1231		23,1231	
=> Waarde van het contract		7.541,65		87,49
<b>Totaal van de factuur Techem</b>		<b>12.762,20</b>		<b>140,00</b>

### 4. ALGEMEEN TOTAAL

Totaal van de uitgaven		96.899,40		758,88
<b>Te betalen</b>				<b>758,88</b>

Afrekening



Houd uw energiekosten onder controle. Vervang nu uw bestaande thermostaatkranen door de slimme **Lilly** thermostaatkranen en bespaar tot 35% energie !



Datum Opname : 31/03/2023	Datum Afrekening : 24/05/2023	Verwarmingsperiode : 1/04/2022 31/03/2023
Code Gebouw : 86945	LEOPOLD II < VAN BREDERODE 9000 GENT	Appartement N° 500 Code 500 Type A Identific 009EE7

## ■ OPNAME VAN UW METERS



### VERDELERS

N°	Code	Situatie	Schaal	Opname	Verbruik	€	Obs
2	22732964	Slaapkamer 1	1784	29,0	29,0	8,86	
3	22734841	Slaapkamer 1	797	9,0	9,0	2,75	
4	21978777	Keuken	1711	6,0	6,0	1,83	
5	22732941	Living	4082	1636,0	1636,0	499,67	

**Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden)**

**1680,0**



### WATERTELLERS

N°	Code	Situatie	Type	Oude Index	Nieuwe Index	Meetenheid	Totaal	Obs
6	20170621	WC	Warm water	289,0	307,0	hl	18,0	
7	22875584	WC	Koud water	1436,0	1512,0	hl	76,0	
8	22875572	Keuken	Koud water	165,0	184,0	hl	19,0	
9	20170629	Keuken	Warm water	99,0	102,0	hl	3,0	

**Totaal koudwater (hl)**

**95,0**

**Totaal warmwater (hl)**

**21,0**