


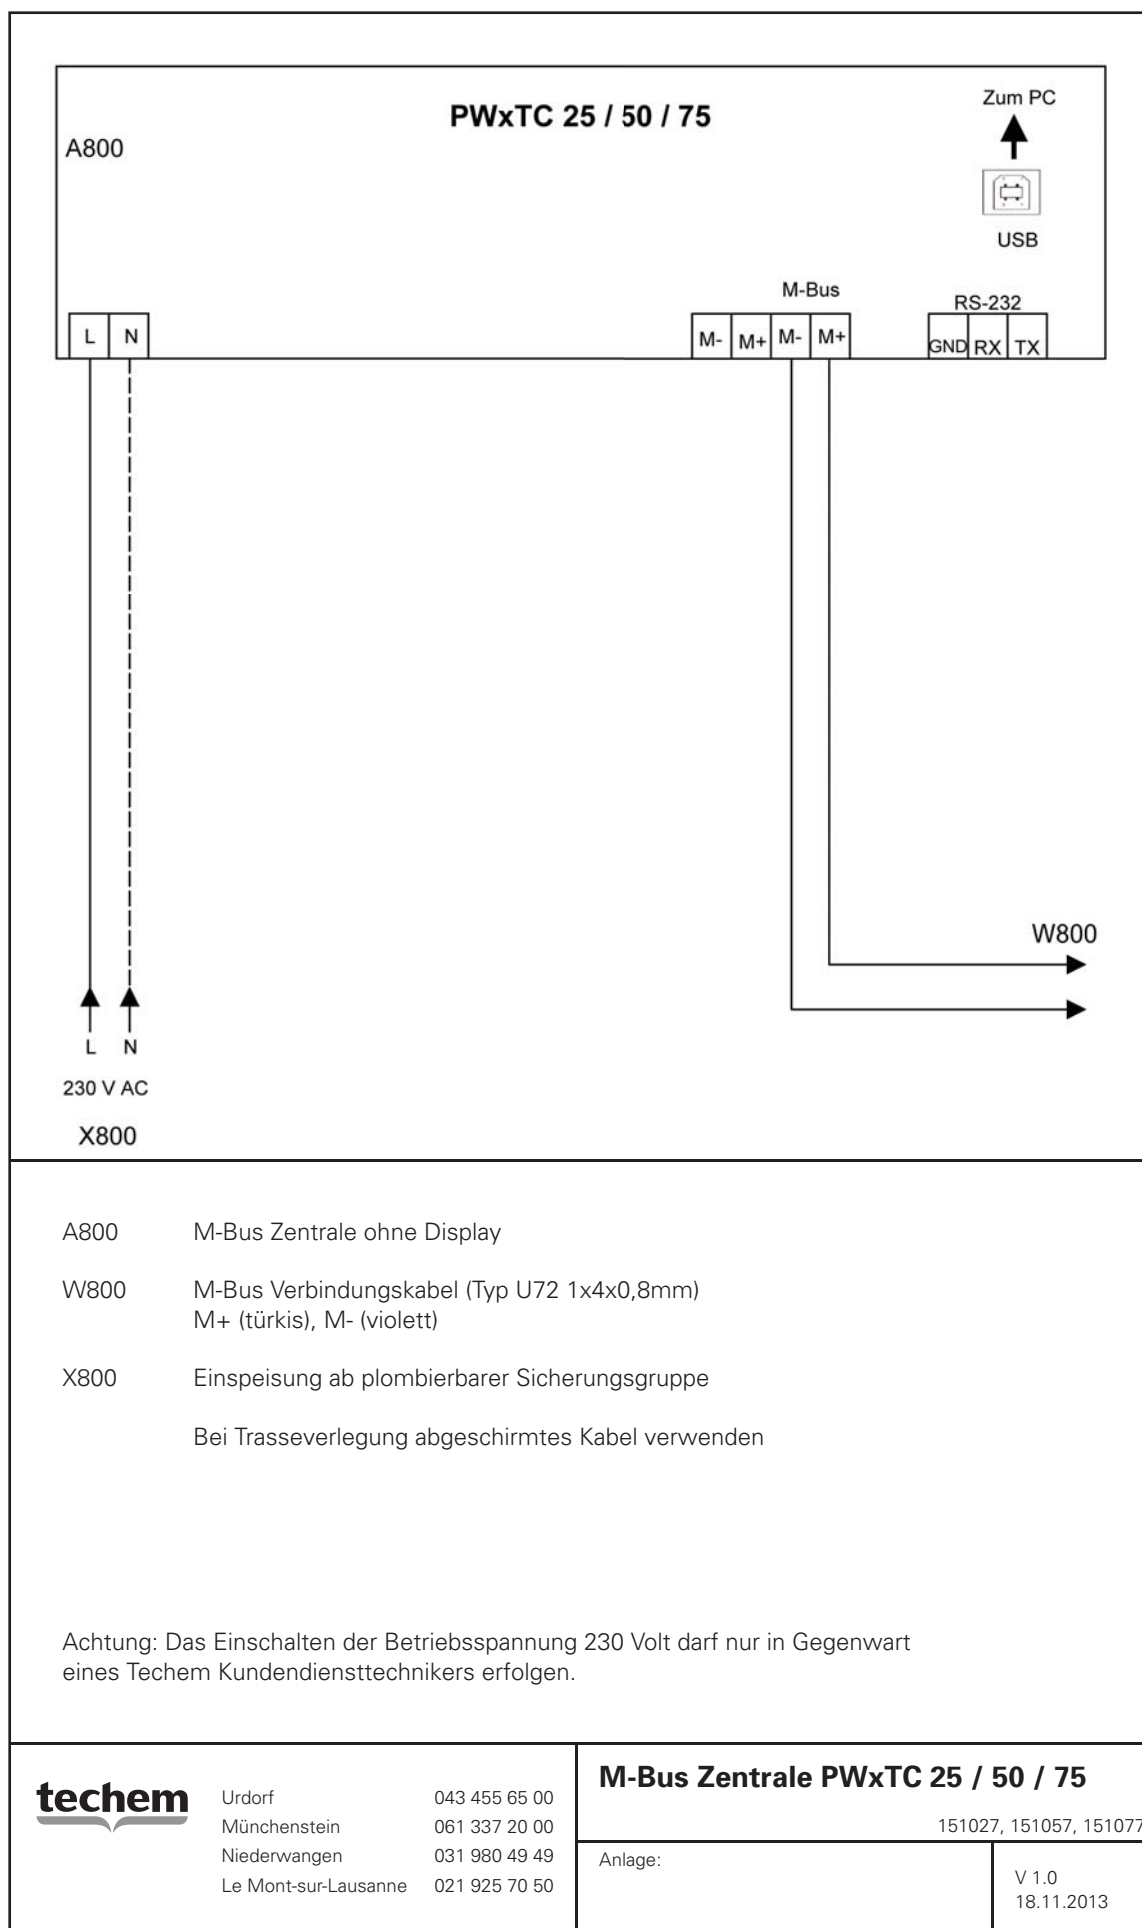

A800	M-Bus Zentrale ohne Display
W800	M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm) M+ (türkis), M- (violett)
X800	Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden

Achtung: Das Einschalten der Betriebsspannung 230 Volt darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

techem

Urdorf 043 455 65 00

Münchenstein 061 337 20 00

Niederwangen 031 980 49 49

Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

M-Bus Zentrale PWxTC 25 / 50 / 75

151027, 151057, 151077

Anlage:

V 1.0

18.11.2013