


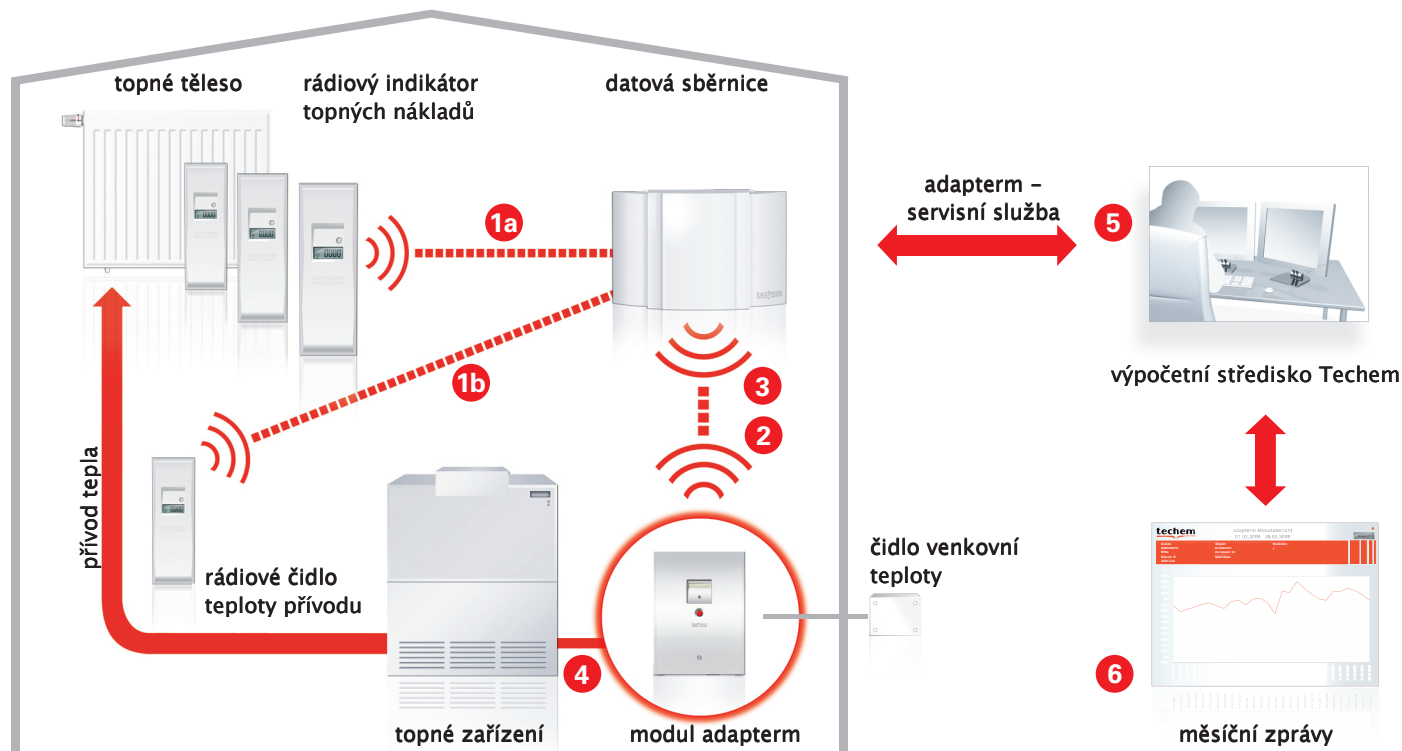

- 1** Datová sběrnice přijímá z rádiových indikátorů topných nákladů naměřené komprimované teplotní hodnoty (1a) a mimoto teplotní hodnoty přívodu topného zařízení (1b). Z toho vypočítává celkovou potřebu tepla budovy.
- 2** Modul adapterm měří venkovní teplotu (regulátorem vytápění nebo vlastním čidlem) a tuto hodnotu posílá do datové sběrnice.
- 3** Na základě všech hodnot vypočítává datová sběrnice, zda dochází k nadměrnému zásobování tepla a příp. posílá na modul adapterm korekční hodnotu ke snížení teploty přívodu.
- 4** Modul adapterm sníží teplotu přívodu na optimální míru.
- 5** Výpočetní středisko Techem zabezpečuje pomocí rádiového přístupu bezchybné fungování adaptermu.
- 6** Prostřednictvím měsíčních zpráv o adaptermu jsou zákazníci pravidelně informováni o úsporách energie v jejich objektu.